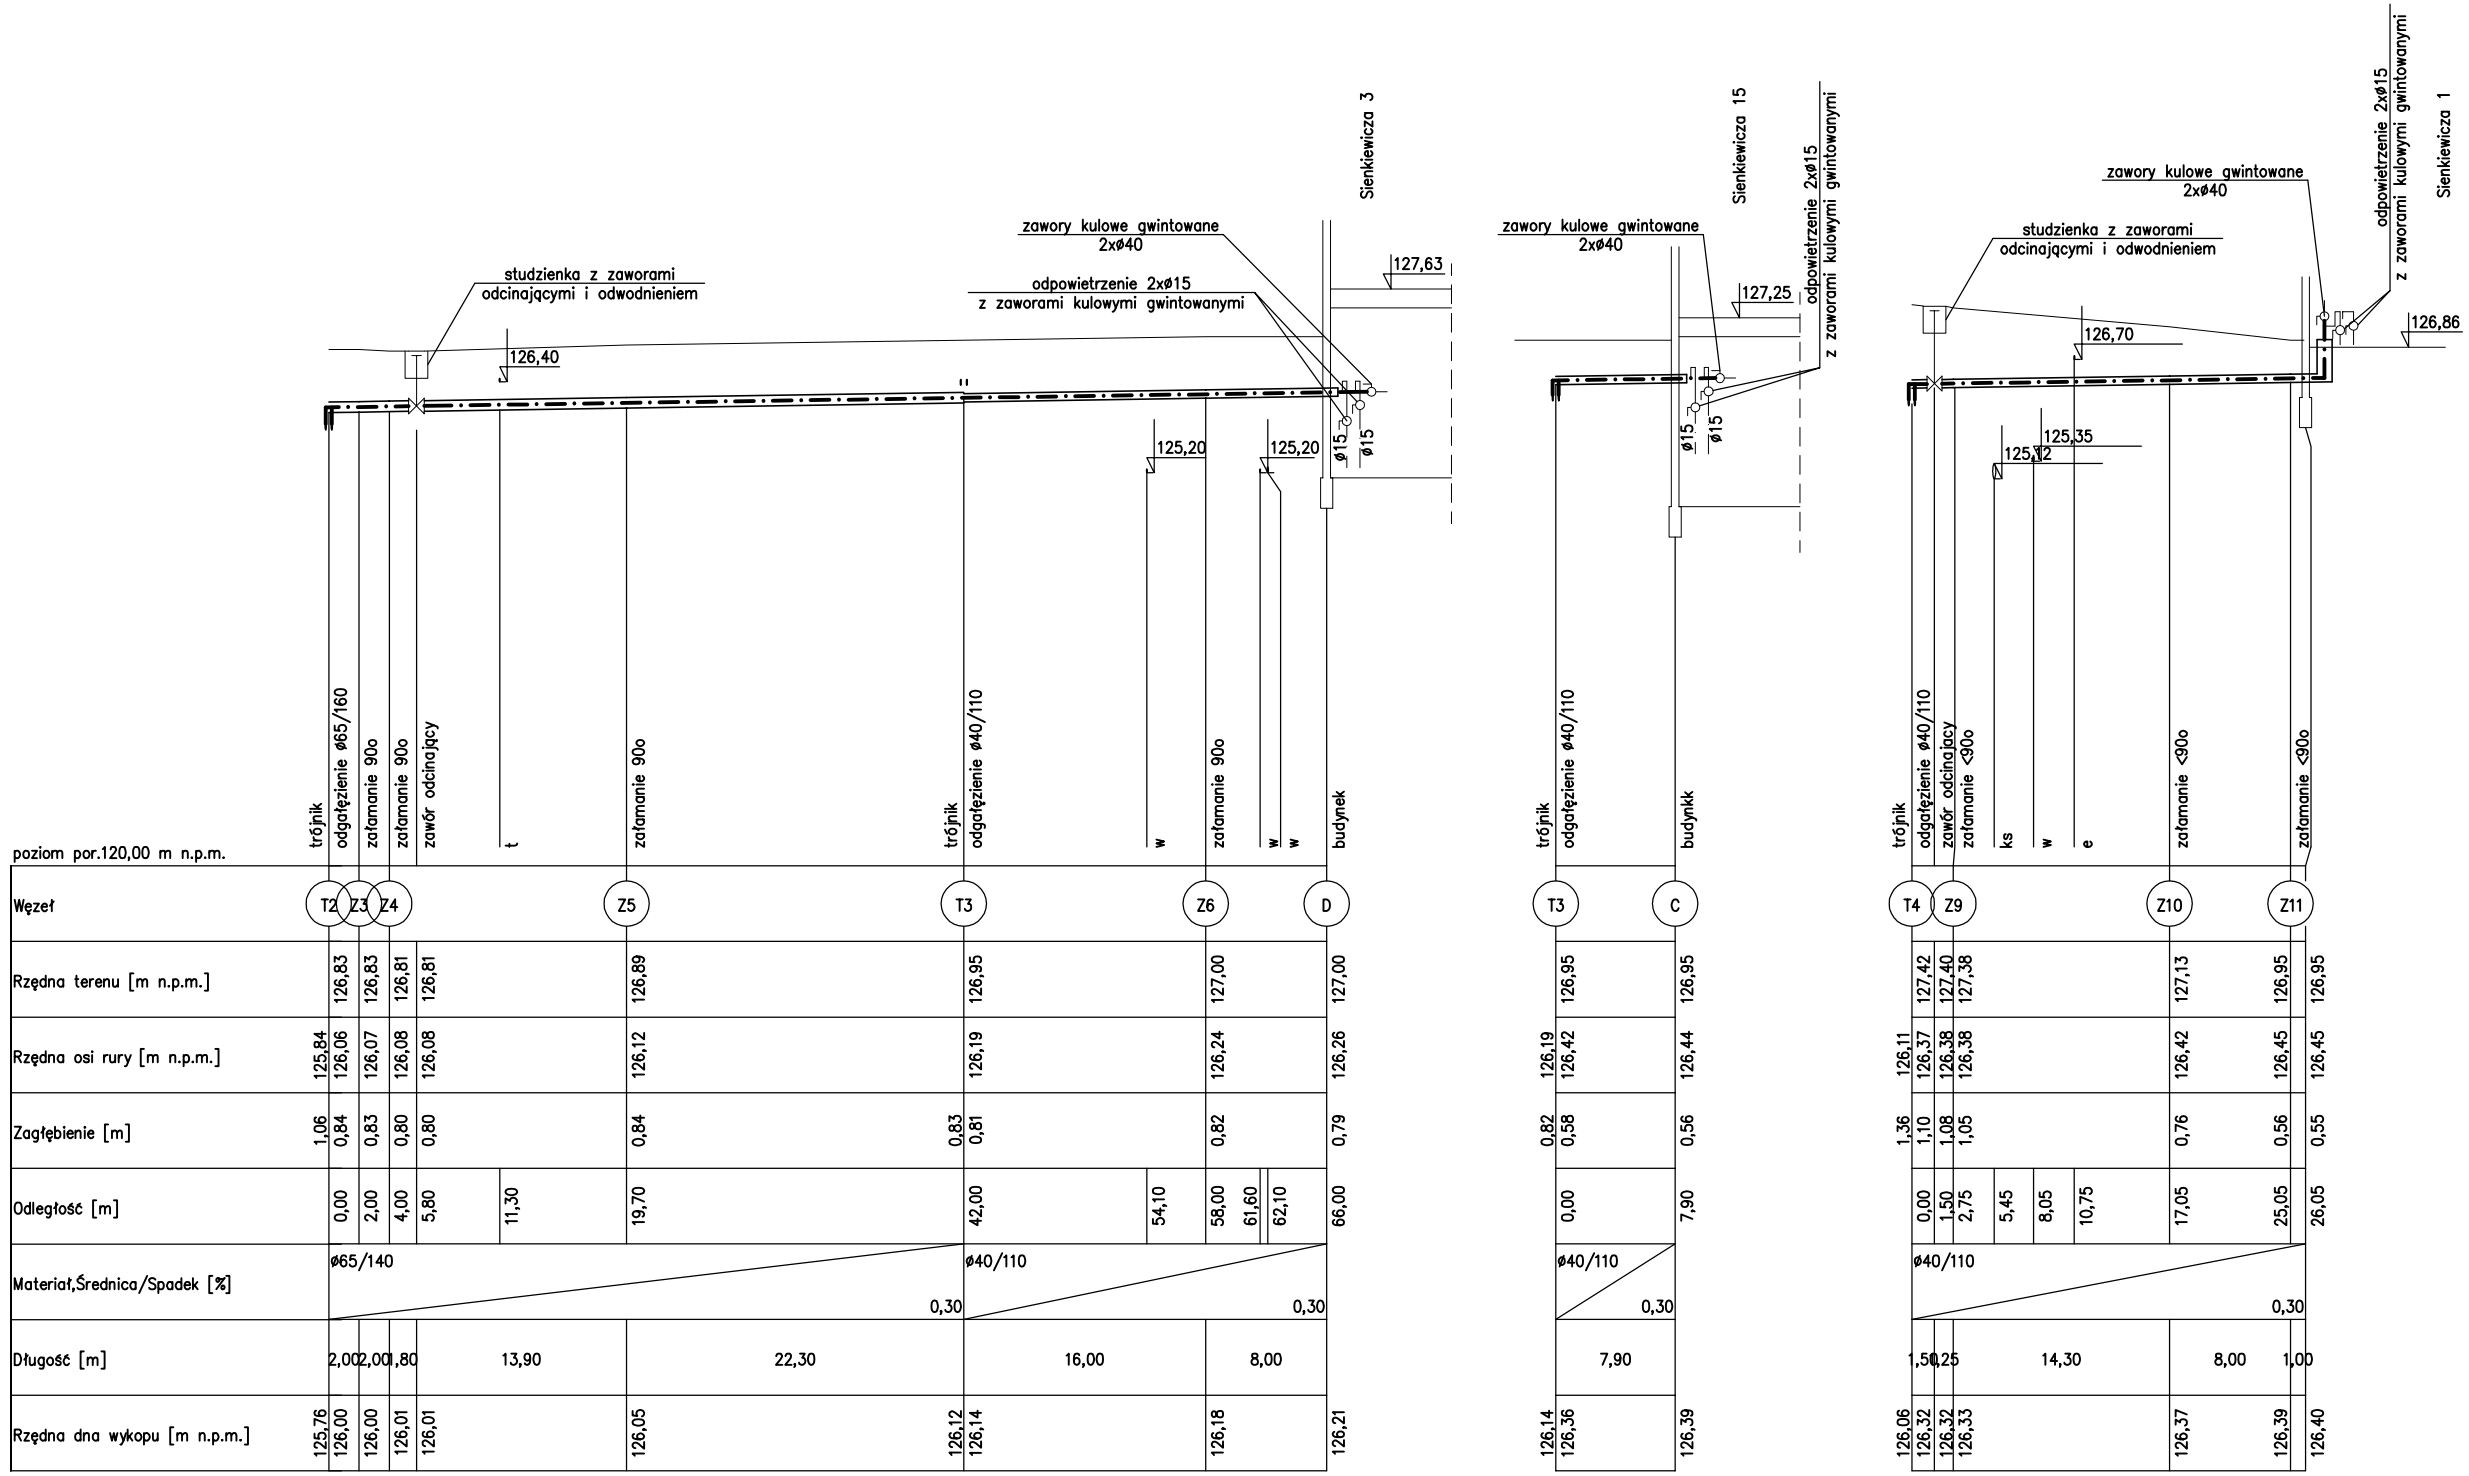

Węzeł	T2	Z3	Z4	Z5	T3	Z6	D	T3	C	T4	Z9	Z10	Z11
Rzędna terenu [m n.p.m.]	126,83	126,83	126,81	126,89	126,95	127,00	127,00	126,95	126,95	127,42	127,40	127,13	126,95	126,95
Rzędna osi rury [m n.p.m.]	125,84	126,06	126,07	126,08	126,08	126,12	126,19	126,24	126,26	126,19	126,42	126,44	126,11	126,37	126,38	126,38	126,42	126,45	126,45
Zagłębienie [m]	1,06	0,84	0,83	0,80	0,80	0,84	0,83	0,81	0,82	0,79	0,82	0,58	0,56	1,36	1,10	1,08	1,05	0,76	0,56	0,55
Odległość [m]	0,00	2,00	4,00	5,80	11,30	19,70	42,00	54,10	58,00	61,60	62,10	66,00	0,00	7,90	0,00	1,50	2,75	5,45	8,05	10,75	17,05	25,05	26,05
Materiał,Średnica/Spadek [%]	ø65/140 0,30						ø40/110 0,30						ø40/110 0,30		ø40/110 0,30								
Długość [m]	2,00	2,00	1,80	13,90		22,30	16,00		8,00				7,90		1,50	1,25	14,30				8,00		1,00
Rzędna dna wykopu [m n.p.m.]	125,76	126,00	126,00	126,01	126,01	126,05	126,12	126,14	126,18	126,21	126,14	126,36	126,39	126,06	126,32	126,32	126,33	126,37	126,39	126,40

PROJEKTOWANIE REALIZACJA NADZÓR mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko 16–002 Dobrzyniewo Duże ul. Czterech Wiatrów 5			
OBIEKT:	Przebudowa sieci cieplnej z przyłączami z kotłowni WPK Sp. z o.o. do budynków przy ul. Sienkiewicza 1,3,15 i zaplecza technicznego WPK w Szczuczynie		
Nazwa rysunku	Profil sieci i przyłaczy cz.2	NR RYS.	IS.1.3.B
		SKALA	1:100:500
		Nr upr.	Podpis
Autor	*mgr inż Andrzej Leszek Żmiejko*	Bł 12/88 Bł 140/94	
Sprawdzający	*mgr inż Antoni Marek Kulesza*	Bł 43/92	
Inwestor	*Urząd Miejski w Szczuczynie* *19–230 Szczuczyn Plac Tysiąclecia 23*	DATA	06.05.2010
		NR STR	