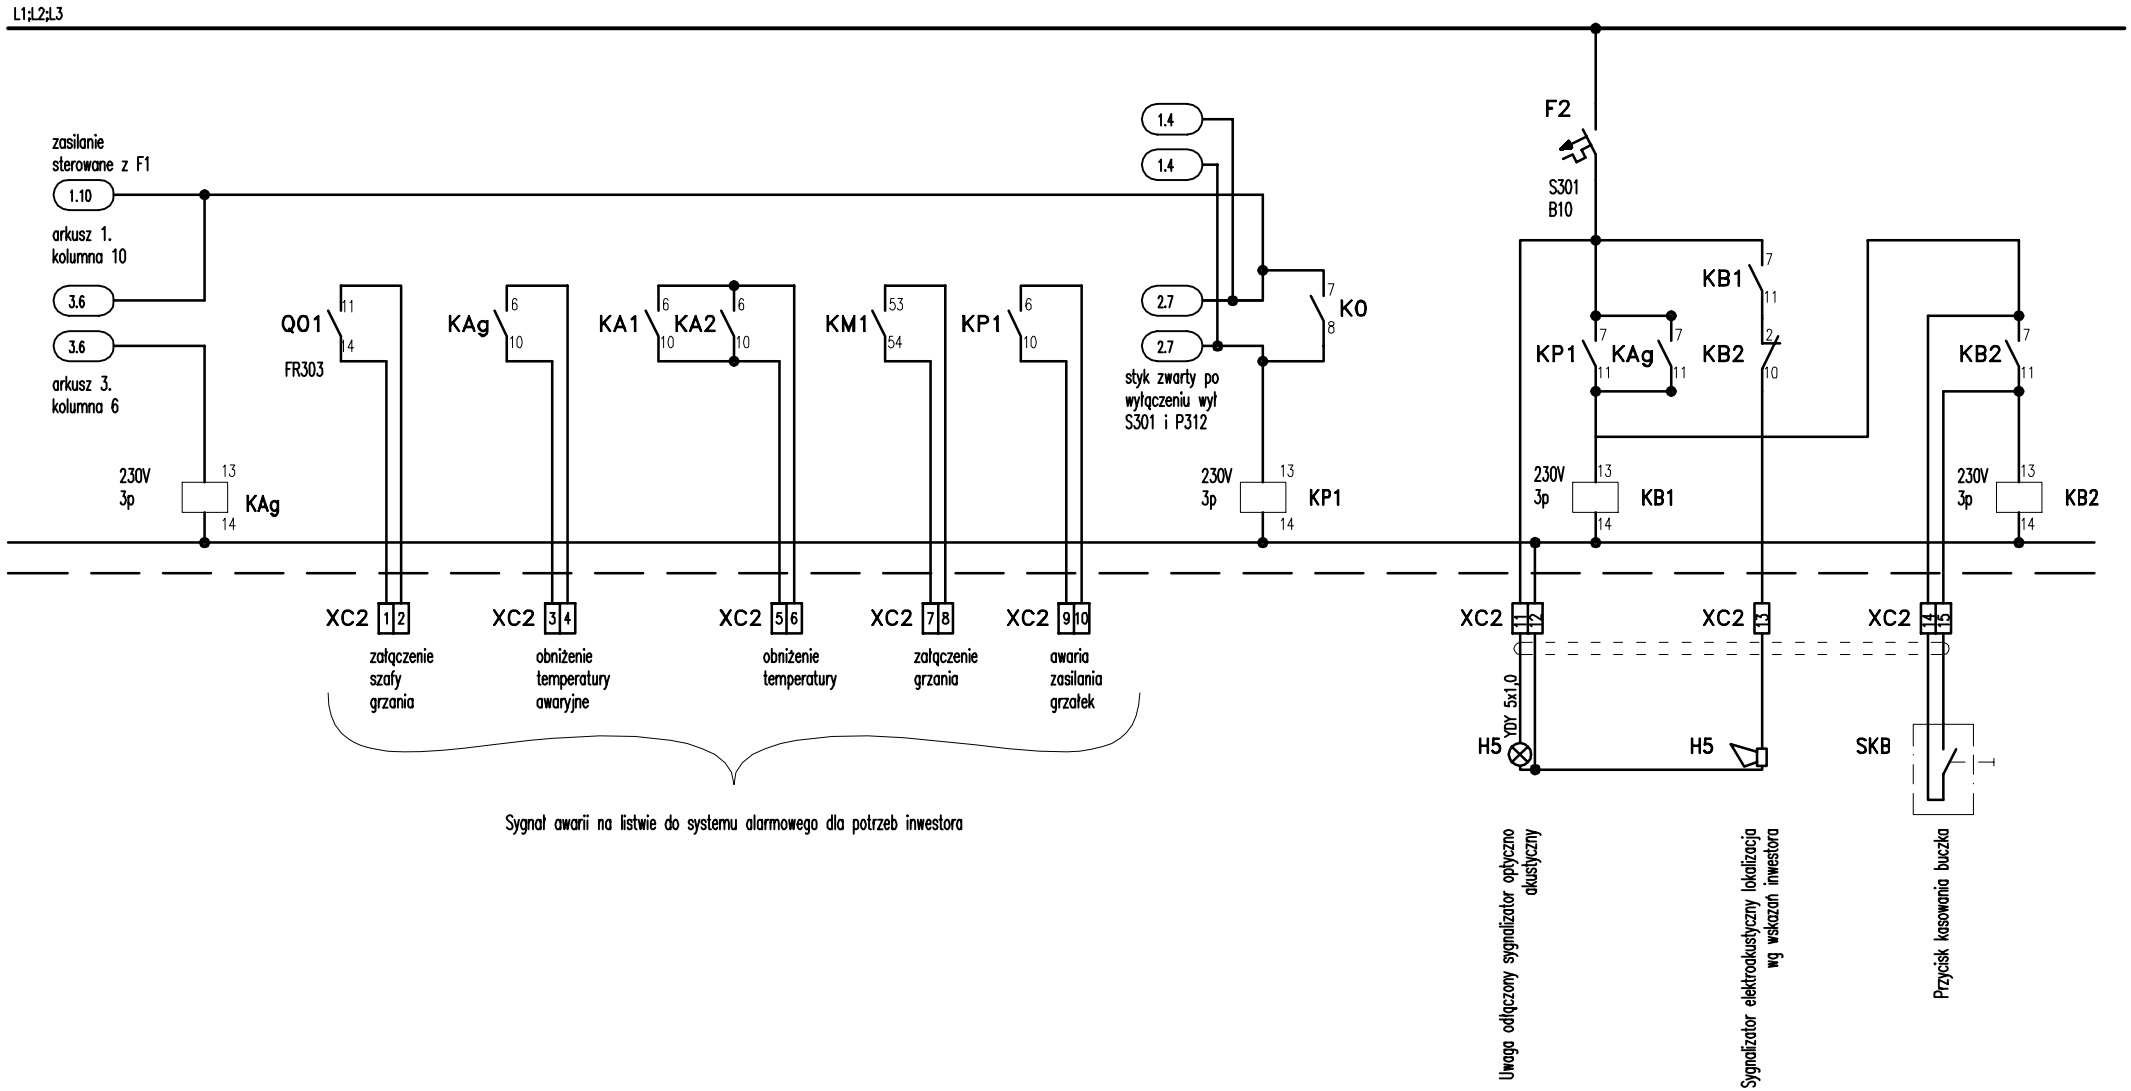

Sygnalizator optyczno-akustyczny i kaseta sterownicza w klasie ochronności II

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TN-S

Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r

Projektant:	Janusz Topolski Bł/05/01		mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko Projektowanie Realizacje Nadzory 16-002 Dobrzyniewo Kośc. Dobrzyniewo Duze 102B	Nazwa rysunku:	SCHEMAT ROZDZIELNICY RGR	RYS. NR	IE07
Sprawdzający:	Mirosław Lichanów Bł/133/91			Obiekt:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WPK Sp. z o.o. w SZCZUCZYNIE, ul. SIENKIEWICZA dz. nr 969/34		
			Data: 15.05.2010r Skala:	Inwestor:	URZĄD MIEJSKI w SZCZUCZYNIE; 19-230 SZCZUCZYN PLAC TYSIĄCLECIA 23	ARKUSZ NR	4