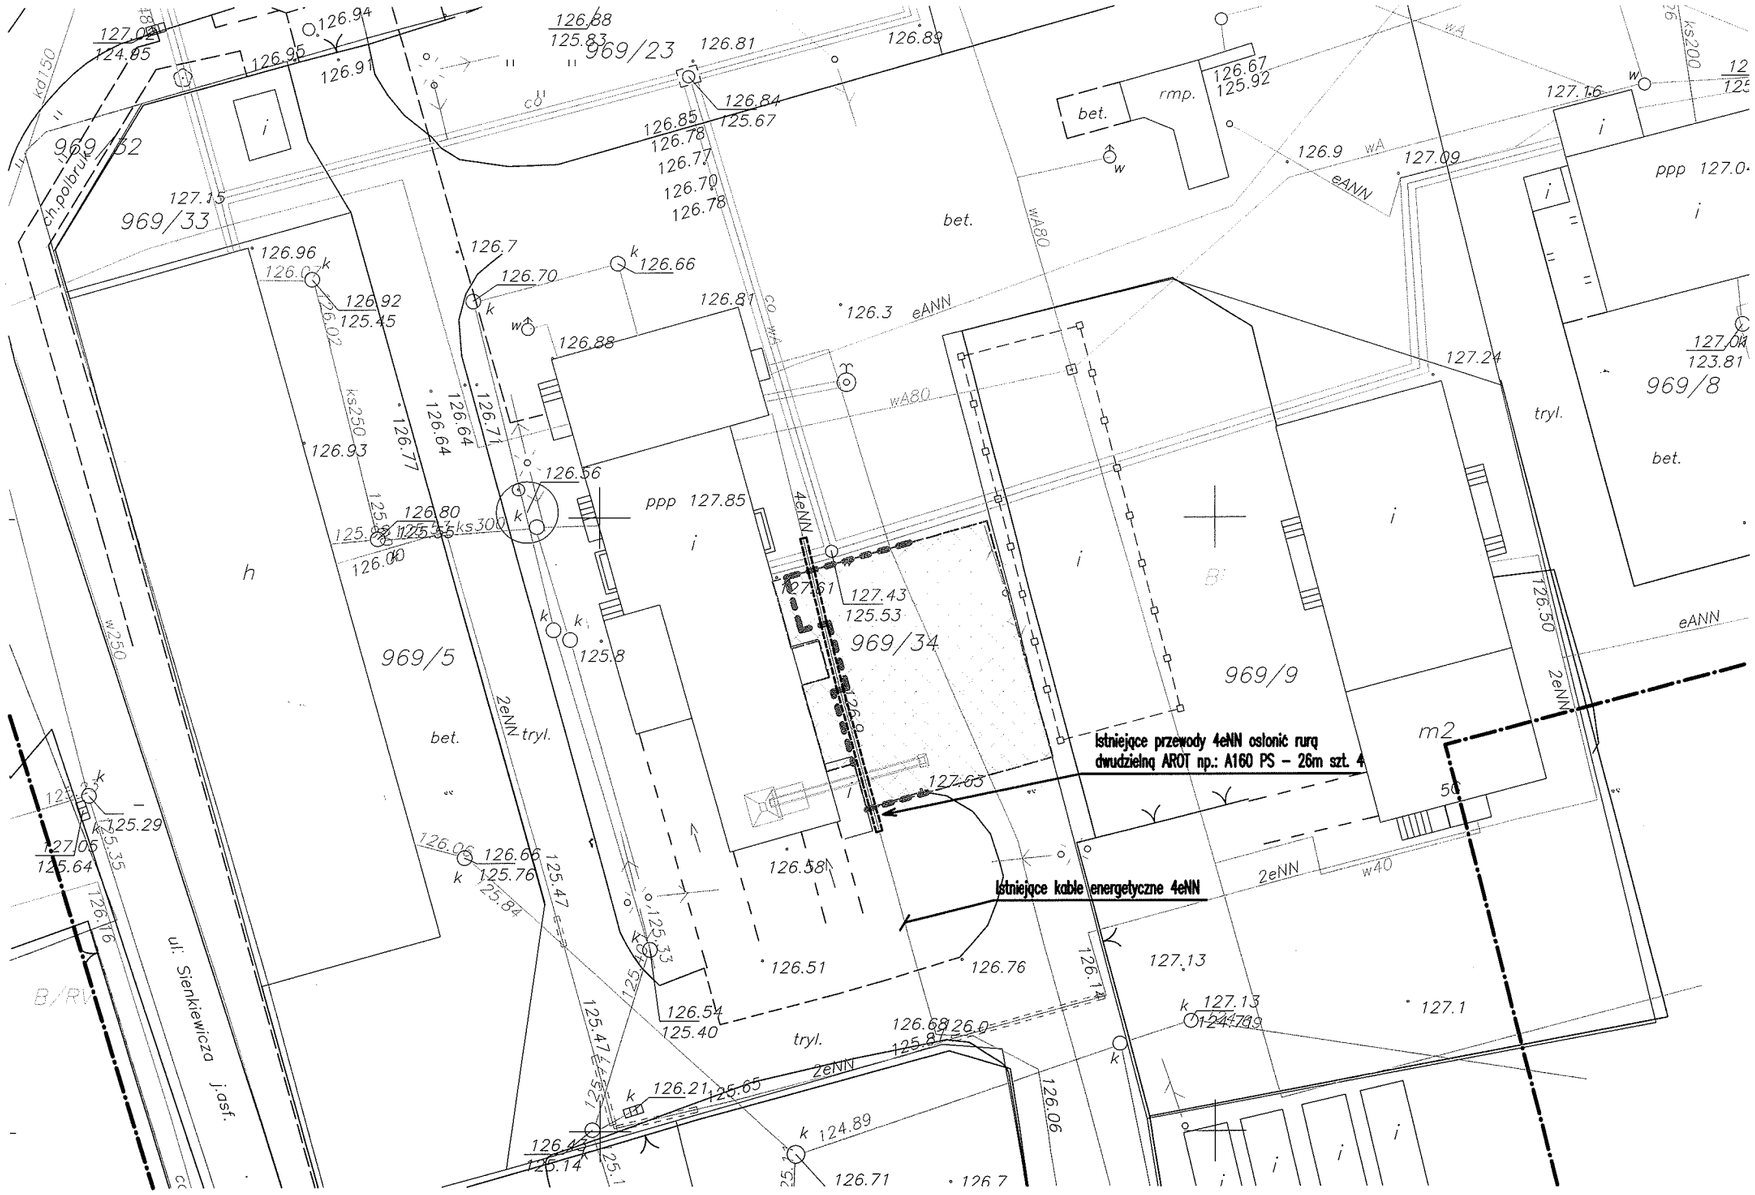

LEGENDA:

projektowany obszar zadaszenia składu opału

projektowany zasiek na opał

UWAGA:

Przed montażem rur osłonowych należy w pierwszej kolejności odkopać i sprawdzić średnice istniejących kabli energetycznych szt. 4. Na tej podstawie należy zamówić rury osłonowe dwudzielne typu A PS prod. AROT.

Branża:	INSTALACJE ELEKTRYCZNE
mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko Projektowanie Realizacje Nadzory 16–002 Dobrzyniewo Kość. Dobrzyniewo Duże 102B	RYS. NR IE01 ARKUSZ NR 1
Nazwa rysunku:	PLAN SIECI ZEWNĘTRZNYCH SIECI ELEKTRYCZNE
Obiekt:	PRZEBUDOWA KOTŁOWNI WPK SP. Z O.O. w SZCZUCZYNIE SZCZUCZYN ul. SIENKIEWICZA dz. nr 969/34
Inwestor:	URZĄD MIEJSKI w SZCZUCZYNIE 19–230 SZCZUCZYN; PLAC TYSIĄCLECIA 23
Projektant:	Janusz Topolski Bł/05/01
Sprawdzajacy:	Mirosław Lichanów Bł/133/91
Skala	1:250
Prawa autorskie zastrzeżone. USTAWA z dn. 4.02.1994r	Data: 15.05.2010r